


Filtr G1/2" i G3/4" Seria Modul FI03




Konstrukcja	Filtr z zasadą siły odśrodkowej, Spiekany wkład filtracyjny, półautomatyczny zawór spustowy
Przylącze	G1/2"...G3/4" wg ISO228/1
Materiały	Obudowa Odlew ciśnieniowy ze stopu cynku, Zbiornik kondensatu Poliwęglan lub Metal, Uszczelnienie NBR
Funkcja	Filtrowanie sprężonego powietrza
Wkład filtracyjny	5µm
Rodzaj mocowania	Montaż w systemie przewodów lub Mocowanie ściennie za pomocą kątownika mocującego
Pozycja montażowa	pionowy, Śruba spustowa na dole
Medium	Sprężone powietrze
Temperatura medium	z zbiornikiem z tworzywa sztucznego 0...+60°C, z zbiornikiem metalowym 0...+60°C (z odpowiednio przygotowanym sprężonym powietrzem -10...+60°C)
Temperatura otoczenia	z zbiornikiem z tworzywa sztucznego 0...+60°C, z metalowym zbiornikiem -10...+60°C
Ciśnienie wejściowe	1,5...16bar wzgl. 1,5...20bar głośny tabela, z automatycznym zaworem spustowym 1,5...16bar
Kierunek przepływu	jest oznaczone strzałką

Klucz zamówieniowy

	FI03	-	12	-	P	-	A
	G1/2"		12				
Przylącze	G3/4"		34				
Zbiornik	Zbiornik z tworzywa sztucznego (Pozostawić puste)						
	Zbiornik z tworzywa sztucznego z koszem ochronnym			P			
	Zbiornik metalowy			M			
Zawór spustowy	półautomatyczny zawór spustowy (Pozostawić puste)						
	automatyczny zawór spustowy					A	




Rysunek wymiarowy

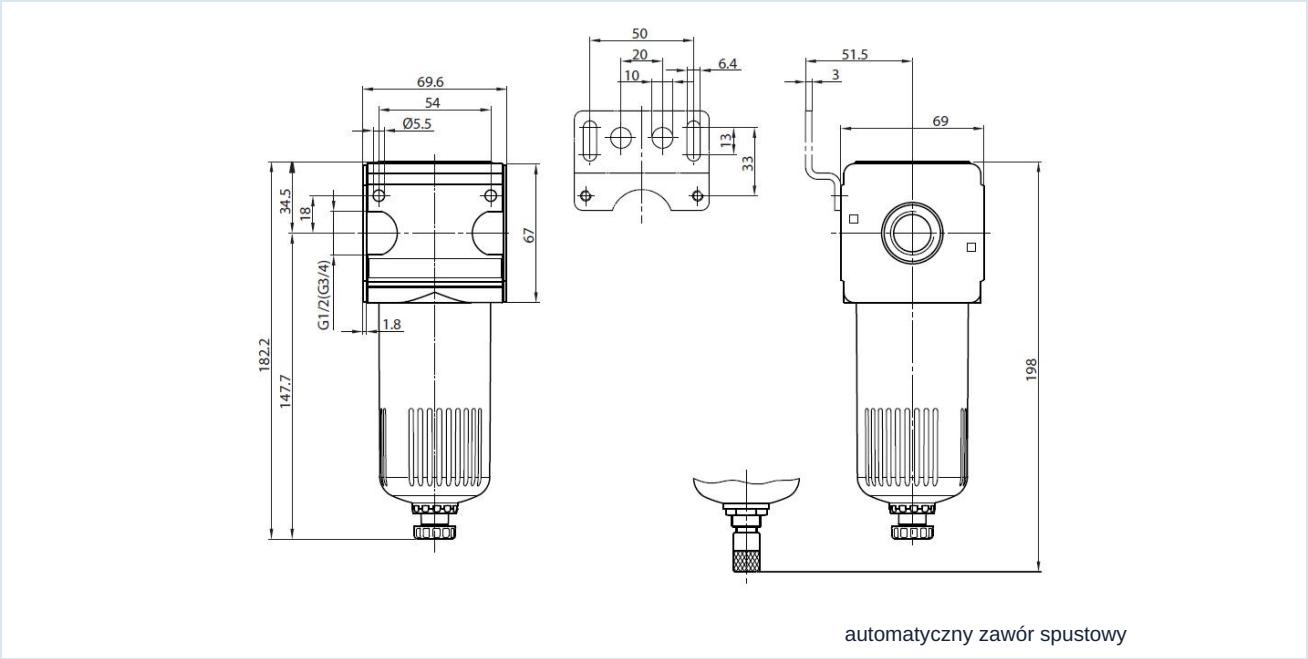

Przylącze	Przepływ przy 6 bar* [Nl/min]	maks. ciśnienie wejściowe [bar]	Typ
G1/2"	4000	16	FI03-12
G1/2"	4000	16	FI03-12-P
G1/2"	4000	20	FI03-12-M
G3/4"	4000	16	FI03-34
G3/4"	4000	16	FI03-34-P
G3/4"	4000	20	FI03-34-M

*Przepływ przy ciśnieniu wejściowym 6bar i spadku ciśnienia 1bar

Wykres przepływu

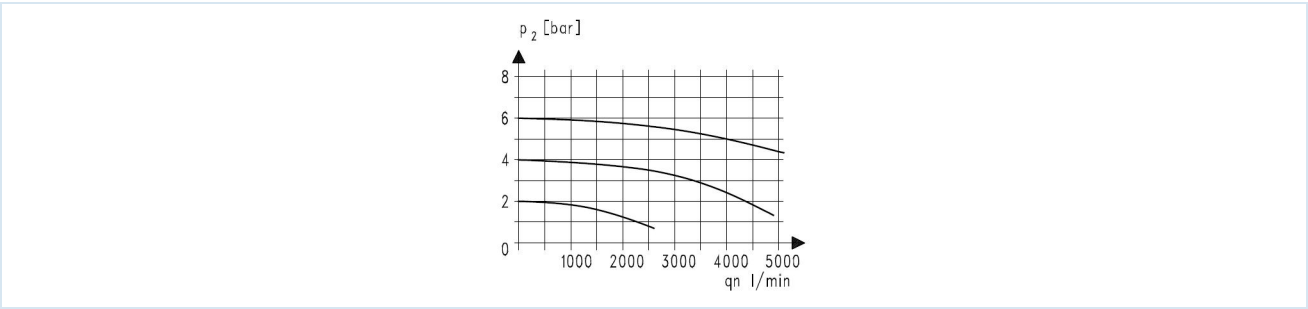

Akcesoria

Nazwa	Typ
Kąt trzymania (kompletny)	MMB03-12/34

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Zespoły przygotowania sprężonego powietrza - regulatory ciśnienia, filtry i olejarki / zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria Modul / filtr Seria Modul FI03 / [FI03-34] filtr FI03-34