

axiál visszacsapó szelepek nemesacélból sorozat CH004, CH014-V




kialakítás	ülékes szelep rugóval előfeszített
működtetés	hidraulikusan, pneumatikus
csatlakozás	G1/4"..."G4" ISO228/1 szerint
anyagok	sorozat CH004: test és belső részek AISI 1.4301, tömítés FKM sorozat CH014-V: rozsdamentes ház és belső részek 1.4401, tömítés FKM
alkalmazás	gázok és folyadékok a "folyadékcsoportok" táblázat szerint, amelyek nem érintkeznek a használt anyagokkal a szelepeket gőz és légsűrítőknél nem lehet alkalmazni.
közeghőmérséklet	-20...+150°C
üzemi nyomástartomány	G1/4"..."G1/2" 0,025...16bar, G3/4"..."G4" 0,03...16bar
Rögzítés módja	beépítés merev sűrített levegő hálózatba
beépítési helyzet	bármelyik

megengedett folyadékcsoportok a nyomástartó berendezések irányelv szerint 2014/68/EU


Anschluss	gázok csoport 1	gázok csoport 2	folyadékok csoport 1	folyadékok csoport 2
G1/4"..."G1"	X	X	X	X
G1 1/4"..."G2"	-	X	X	X
G2 1/2"..."G4"	-	-	X	X

méretek

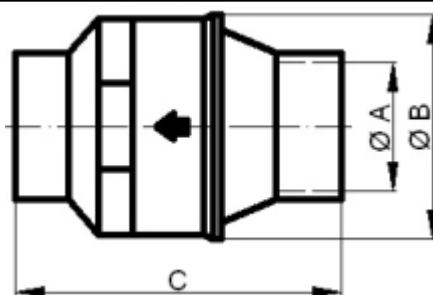

A	B	C	KV-érték [m ³ /h]	súly [kg]	típus
G1/4"	32	56	1,9	0,10	CH004-14
G3/8"	32	56	2,9	0,10	CH004-38
G1/2"	32	56	5	0,10	CH004-12
G3/4"	44	67	10	0,13	CH004-34
G1"	53	83	16	0,19	CH004-10
G1 1/4"	62	97	32	0,28	CH004-114
G1 1/2"	78	114	45	0,39	CH004-112
G2"	89	121	66	0,70	CH004-20

méreték

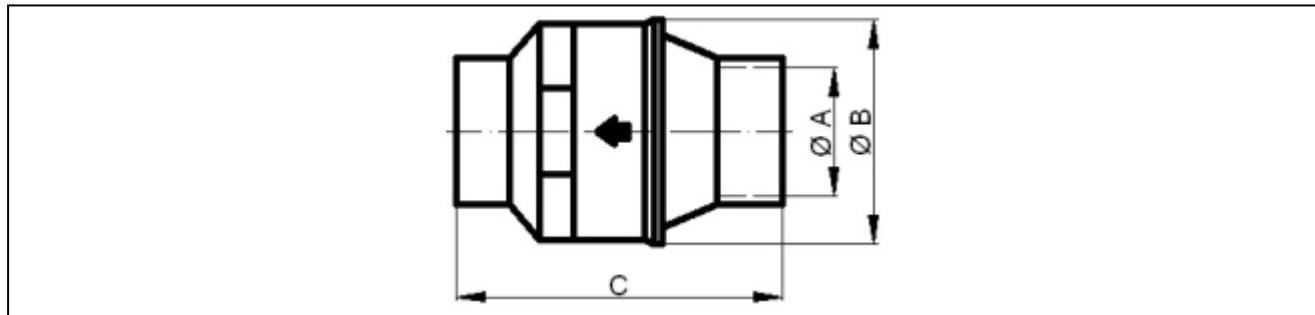

A	B	C	KV-érték [m ³ /h]	súly [kb. kg]	típus
G1/4"	32	56	1,9	0,10	CH014-14-V
G3/8"	32	56	2,9	0,10	CH014-38-V
G1/2"	32	56	5	0,10	CH014-12-V
G3/4"	44	67	10	0,13	CH014-34-V
G1"	53	83	16	0,19	CH014-10-V
G1 1/4"	62	97	32	0,28	CH014-114-V
G1 1/2"	78	114	45	0,39	CH014-112-V
G2"	89	121	66	0,70	CH014-20-V
G2 1/2"	113	141	100	1,43	CH014-212-V
G3"	132	164	141	2,09	CH014-30-V
G4"	167	191	215	3,42	CH014-40-V

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagváltoztatás joga fenntartva