

osiowe zawory zwrotne ze stali szlachetnej Seria CH004, CH014-V




budowa	zawór grzybkowy obciążenie sprężyną
sterowanie	hydrauliczne, pneumatyczne
przyłącze	G1/4"...G4" zgodny z ISO228/1
materiały	Seria CH004: obudowa i części wewnętrzne stal szlachetna 1.4301, uszczelnienie FKM Seria CH014-V: korpus i części wewnętrzne 1.4401, uszczelnienie FKM
zakres zastosowania	Ciecze i gazy według tabeli „Grupy Płynów”, które nie korodują z zastosowanymi materiałami. Nie należy stosować tych zaworów do pary ani jako zawory zwrotne do kompresorów.
temperatura medium	-20...+150°C
zakres ciśnienia roboczego	G1/4"...G1/2" 0,025...16bar, G3/4"...G4" 0,03...16bar
mocowanie	zabudowa na rurociągu
sposób zabudowy	dowolnie

Dozwolone grupy płynów według Dyrektywy Ciśnieniowej 2014/68/EU


Anschluss	gazy grupa 1	gazy grupa 2	ciecze grupa 1	ciecze grupa 2
G1/4"...G1"	X	X	X	X
G11/4"...G2"	-	X	X	X
G21/2"...G4"	-	-	X	X

wymiary

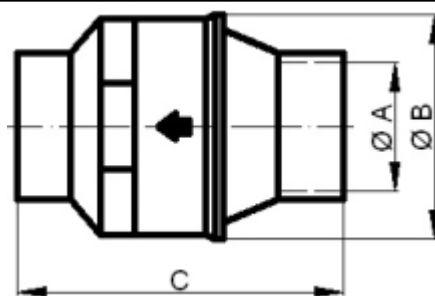

A	B	C	współczynnik kv [m³/h]	ciężar [około kg]	typ
G1/4"	32	56	1,9	0,10	CH004-14
G3/8"	32	56	2,9	0,10	CH004-38
G1/2"	32	56	5	0,10	CH004-12
G3/4"	44	67	10	0,13	CH004-34
G1"	53	83	16	0,19	CH004-10
G11/4"	62	97	32	0,28	CH004-114
G11/2"	78	114	45	0,39	CH004-112
G2"	89	121	66	0,70	CH004-20

wymiary

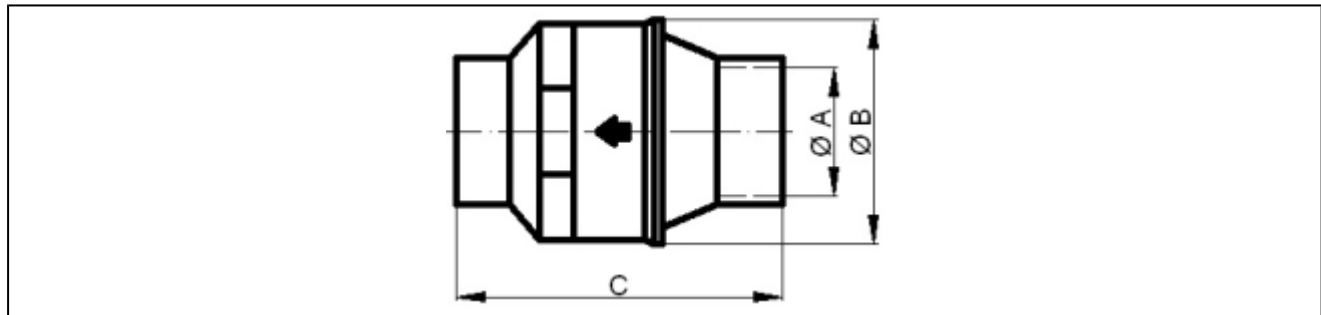

A	B	C	współczynnik kv [m ³ /h]	ciężar [około kg]	typ
G1/4"	32	56	1,9	0,10	CH014-14-V
G3/8"	32	56	2,9	0,10	CH014-38-V
G1/2"	32	56	5	0,10	CH014-12-V
G3/4"	44	67	10	0,13	CH014-34-V
G1"	53	83	16	0,19	CH014-10-V
G1 1/4"	62	97	32	0,28	CH014-114-V
G1 1/2"	78	114	45	0,39	CH014-112-V
G2"	89	121	66	0,70	CH014-20-V
G2 1/2"	113	141	100	1,43	CH014-212-V
G3"	132	164	141	2,09	CH014-30-V
G4"	167	191	215	3,42	CH014-40-V

rysunki poglądowe

Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone